


PANNUS

PROTIPOŽARNA OBLOGA ZA PREHODE KOVINSKIH CEVI



KONFIGURIRANO


PANNUS je lahek in prilagodljiv, zato ga je mogoče konfigurirati neposredno na gradbišču tudi če ne poznate dimenzij projekta in položajev prehodov.

PRISPEVA K RAZDELITVI PROSTOROV

Certificirano v skladu s standardom EN 1366-3 za neizolirane prehode kovinskih cevi in zbiralk. Nevnetljiva tkanina iz mineralne volne in ablativna hladilna obdelava na strani, ki je v stiku s cevovodom, preprečujeta širjenje induksijskega požara med oddelki.

SESTAVA

- 1 pokrov iz aluminizirane steklene volne
- 2 ablativne spojine

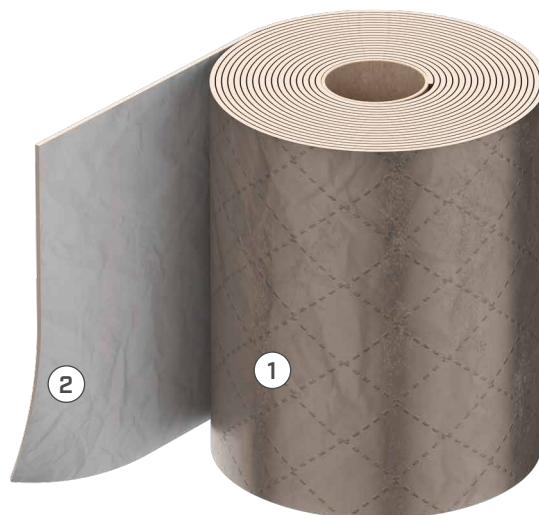

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
PANNUS240	240	7	5	9 1/2	1/4	16 4 7/8	1

TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	vrednost	USC units
Gostota	100 kg/m ³	0.06 oz/in ³
Specifična teža	0,25 kg/dm ³	0.14 oz/in ³
Razred požarne odpornosti na steni/stropu CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušeni konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 06 04.

PODROČJA UPORABE

- neizolirane kovinske cevi
- izolirane bakrene cevi
- zbiralke

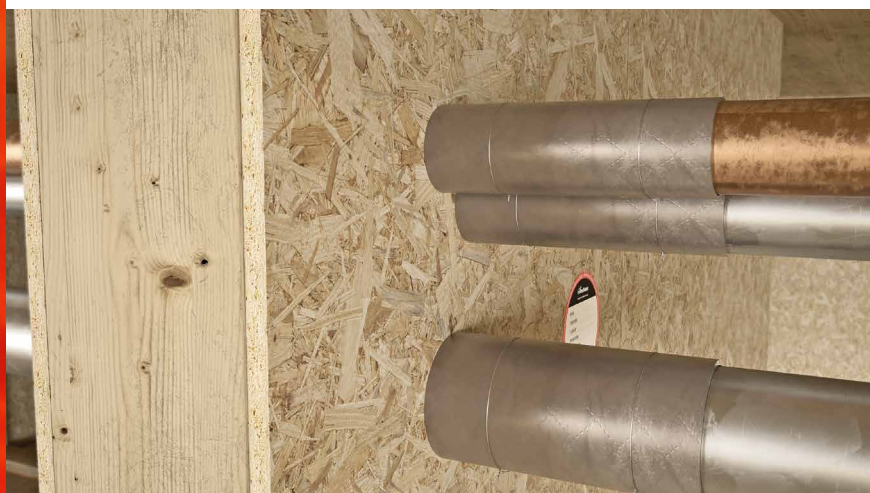

NASVETI ZA VGRADNJO




- 1 Izmerite obseg kovinske cevi, ki jo želite zaščititi
- 2 Odrežite potrebno količino ovoja za prekritje cevi
- 3 Ovijte oblogo okoli cevi, združite končna dela in poskrbite, da se ovoj oprime tal ali stene (izdelek mora biti vstavljen na strani, ki ni izpostavljena ognju)
- 4 Ovoj pritrdite z intumescentnim trakom ali žico
- 5 Po potrebi postopek ponovite

POVEZANI IZDELKI



MASS
str. 324

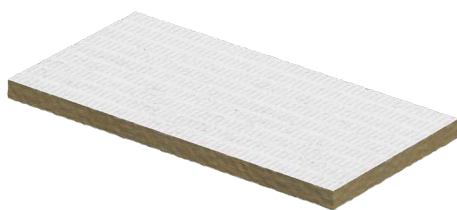

PANEL
str. 340