

PANNUS

PROTUPOŽARNI POKROV ZA PROLAZNE ELEMENTE METALNIH CIJEVI

MOŽE SE KONFIGURIRATI

Lagan i pouzdan proizvod PANNUS može se konfigurirati izravno na gradilištu čak i bez znanja o dimenzijama projekta i položajima prolaznih elemenata.

DOPRINOSI ODJELJIVANJU

Certificiran je prema normi EN 1366-3 za prolazne elemente neizolacijskih metalnih cijevi i sabirnice. Nezapaljiva tkanina od mineralne vune i rashladna ablativna obrada sa strane u doticaju s cijevi izbjegavaju širenje požara za indukciju među odjeljcima.

SASTAV

- 1 pokrov od filca izrađenog od aluminizirane staklene vune
- 2 ablativni spojevi

KODOVI I DIMENZIJE




KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
PANNUS240	240	7	5	9 1/2	1/4	16 4 7/8	1

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Gustoća	100 kg/m ³	0.06 oz/in ³
Specifična masa	0,25 kg/dm ³	0.14 oz/in ³
Razred otpornosti na požar na zidnoj/podnoj površini od materijala CLT ⁽¹⁾	EI120	–

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti, ispitane konfiguracije i novosti o novim ispitivanjima.

 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 06 04.

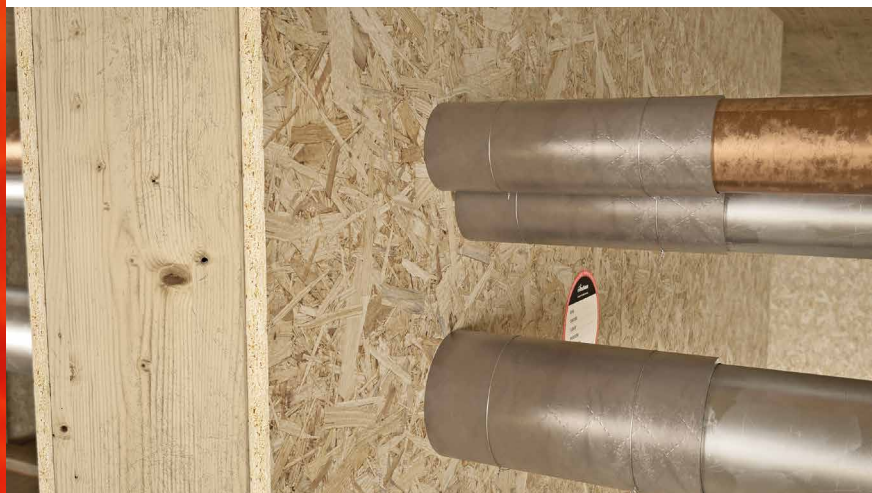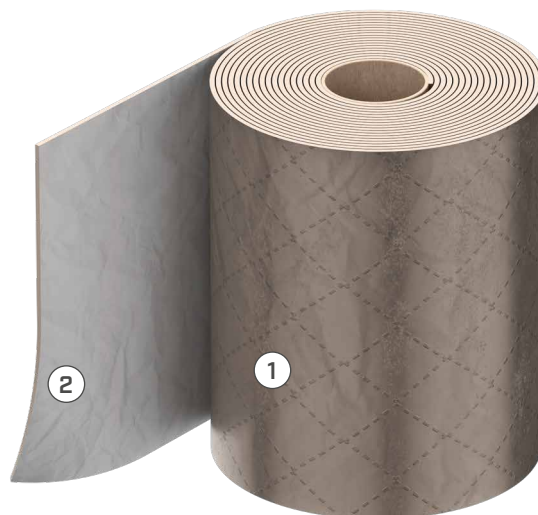

PODRUČJA PRIMJENE

- neizolacijske metalne cijevi
- cijevi od izolacijskog bakra
- sabirnice

SAVJETI ZA POLAGANJE




- 1 Izmjerite promjer metalne cijevi za zaštitu
- 2 Odrežite veličinu plašta potrebnu za pokrivanje cijevi
- 3 Omotajte pokrov oko cijevi spajajući krajeve i jamčeći da se plašt prijanja na podnu ili zidnu površinu (proizvod se umeće sa strane koja nije izložena vatri)
- 4 Pričvrstite plašt intumescentnom trakom ili željeznom niti
- 5 Po potrebi ponovite radnju

POVEZANI PROIZVODI



MASS
str. 324

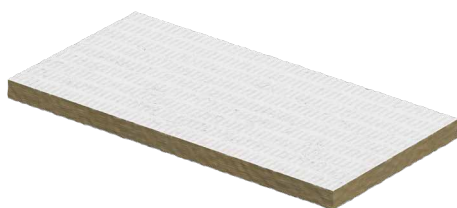

PANEL
str. 340